Armaturen Aichhorn GesmbH
Gewerbepark 1
A-4631 Krenglbach
TEL +43 7249 46 166
EMAIL office@armaturen-aichhorn.at
WEB www.armaturen-aichhorn.at


EINBAUHINWEISE FÜR TYP 8500

Die betriebssichere Funktion setzt eine einwandfreie Rohrleitungsführung und exakt ausgelegte Festpunkte voraus. Die Gummi-Metall-Rohrverbindungen sind spannungsfrei einzubauen. Die Einbaulücke soll 70 mm betragen. Nicht auf Zug, Torsion oder Abwinklung belasten. Der Einbau sollte an einer gut zugänglichen Stelle erfolgen, wo Wartung und Überprüfung der Anlage ohnehin erfolgt. Ist ein spannungsfreier Einbau nicht möglich oder sind axiale oder radiale Bewegungen zu erwarten, dann sollten Gummi-Kompensatoren vorgesehen werden. Zusätzliche Dichtungen sind nicht erforderlich, da Gummi an der Dichtfläche vorsteht. Montage mit Sechskantschrauben DIN 933 und Unterlegscheiben. Anzugsmoment für die Schrauben 30 Nm.Rohrverbindungen nicht einisolieren (Wärmestau!).

Maximales Anzugsmoment: 30 Nm

Zusätzliche Dichtungen sind nicht erforderlich, da der Gummi-Metall-Rohrverbinder selbstdichtend ist. Die Montage sollte nur mit Sechskantschrauben DIN933 und einer Unterlegscheibe erfolgen.

Hierbei ist unbedingt auf die richtige Schraubenlänge gemäß unten stehender Tabelle zu achten.

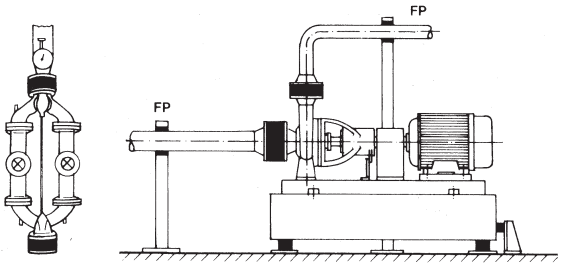

Hinterlegflansch	40 x 10	50 x 10	60 x 10	60 x 12
Schrauben	M10	M12	M12	M16